

Приложение 2 к правилам осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утв. Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №912

Утверждаю:

Заместитель министра- начальник управления использования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и инвестиций Министерства природных ресурсов и экологии

Калужской области

Н.В.Кобозев

27.04.2021

Акт

обследования аварийных деревьев № 11

лесных насаждений ГКУ КО «Калужское лесничество»

Калужской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Пригородное		72	10

Перечетная ведомость

аварийных деревьев, назначенных в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны. Характеризующие аварийные деревья	Срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	54 39,388 36 10,413	Осина	26,0	40	1,6	Наклон более 10° (881), (144), угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу. Дерево расположено в непосредственной близости от хоз. построек (8 метров до участка).	Май-Июль 2021

2	54 39,389 36 10,416	Береза	22,5	32	0,84	Наклон более10о (881), (144), угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу. Дерево расположено в непосредственной близости от хоз. построек (9 метров до участка).	Май-Июль 2021
3	54 39,392 36 10,411	Береза	20,2	24	0,43	Наклон более10о (881), (144), угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу. Дерево расположено в непосредственной близости от хоз. построек (8 метров до участка).	Май-Июль 2021
4	54 39,394 36 10,409	Береза	28,5	60	3,65	Наклон более10о (881), (144), угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу. Дерево расположено в непосредственной близости от хоз. построек (8 метров до участка).	Май-Июль 2021
5	54 39,399 36 10,406	Береза	24,3	40	1,41	Наклон более10о (881), (144), угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу. Дерево расположено в непосредственной близости от хоз. построек (8 метров до участка).	Май-Июль 2021
6	54 39,404 36 10,411	Береза	20,3	24	0,43	Наклон более10о (881), (144), угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу. Дерево расположено в непосредственной близости от хоз. построек (8 метров до участка).	Май-Июль 2021
Итого					8,36		


Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Тимаков В.В. 


Дата составления документа: 26.04.2021 года, телефон 8(4842) 27-70-29.

Заключение:


С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, требуется уборка аварийных деревьев, угрожающих падением на хоз. постройки гр. Реди И.П. (фото прилагаются)

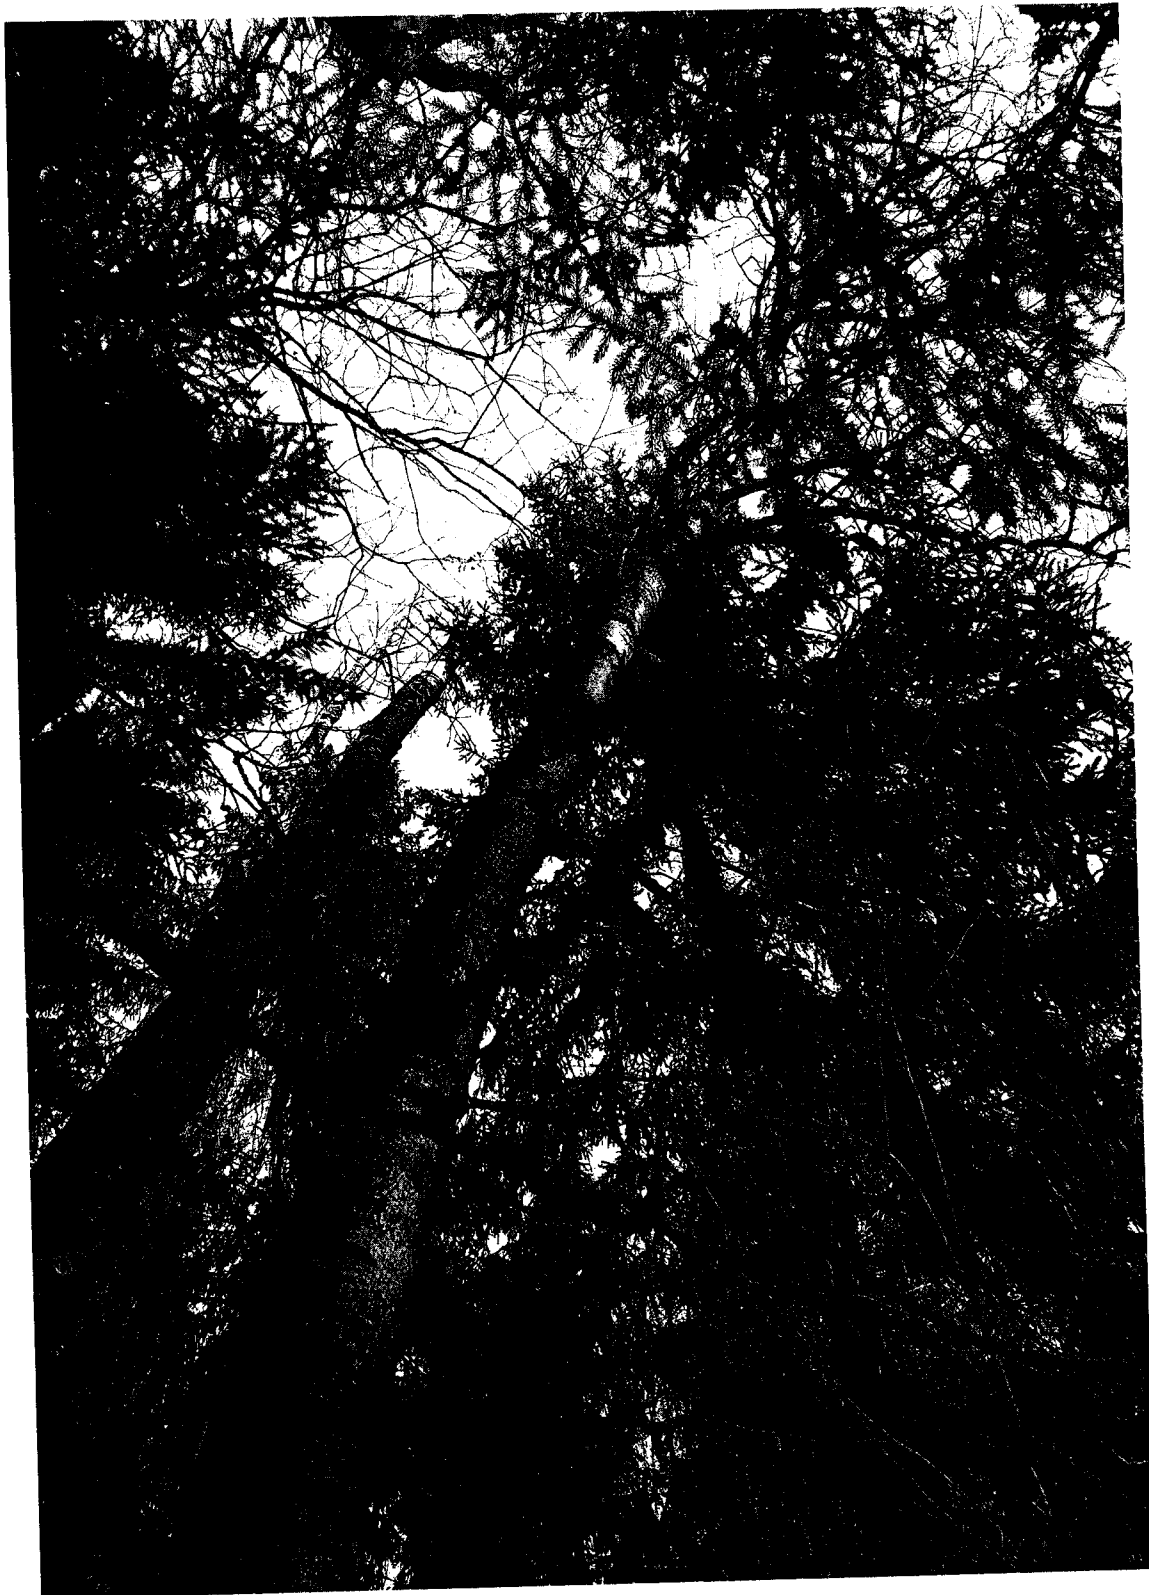

10/1

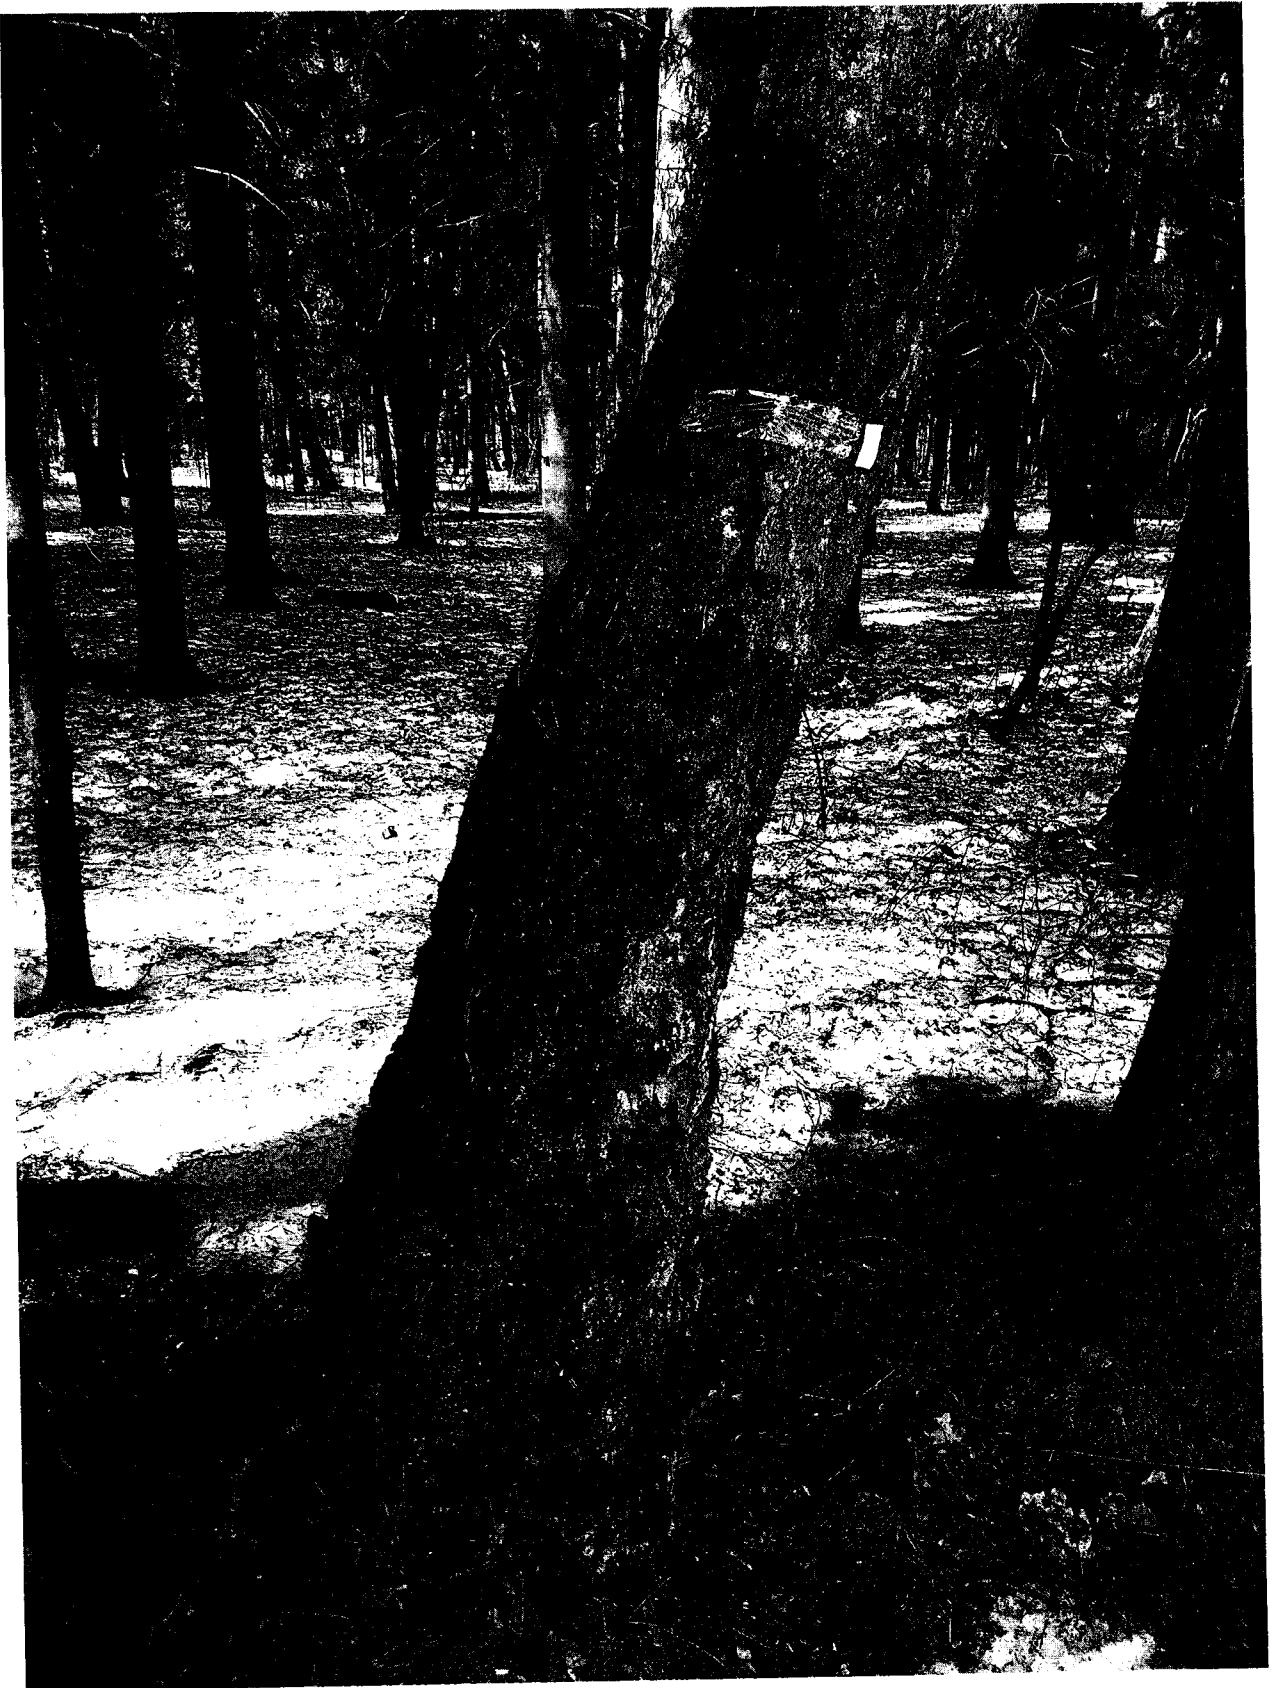


N/2

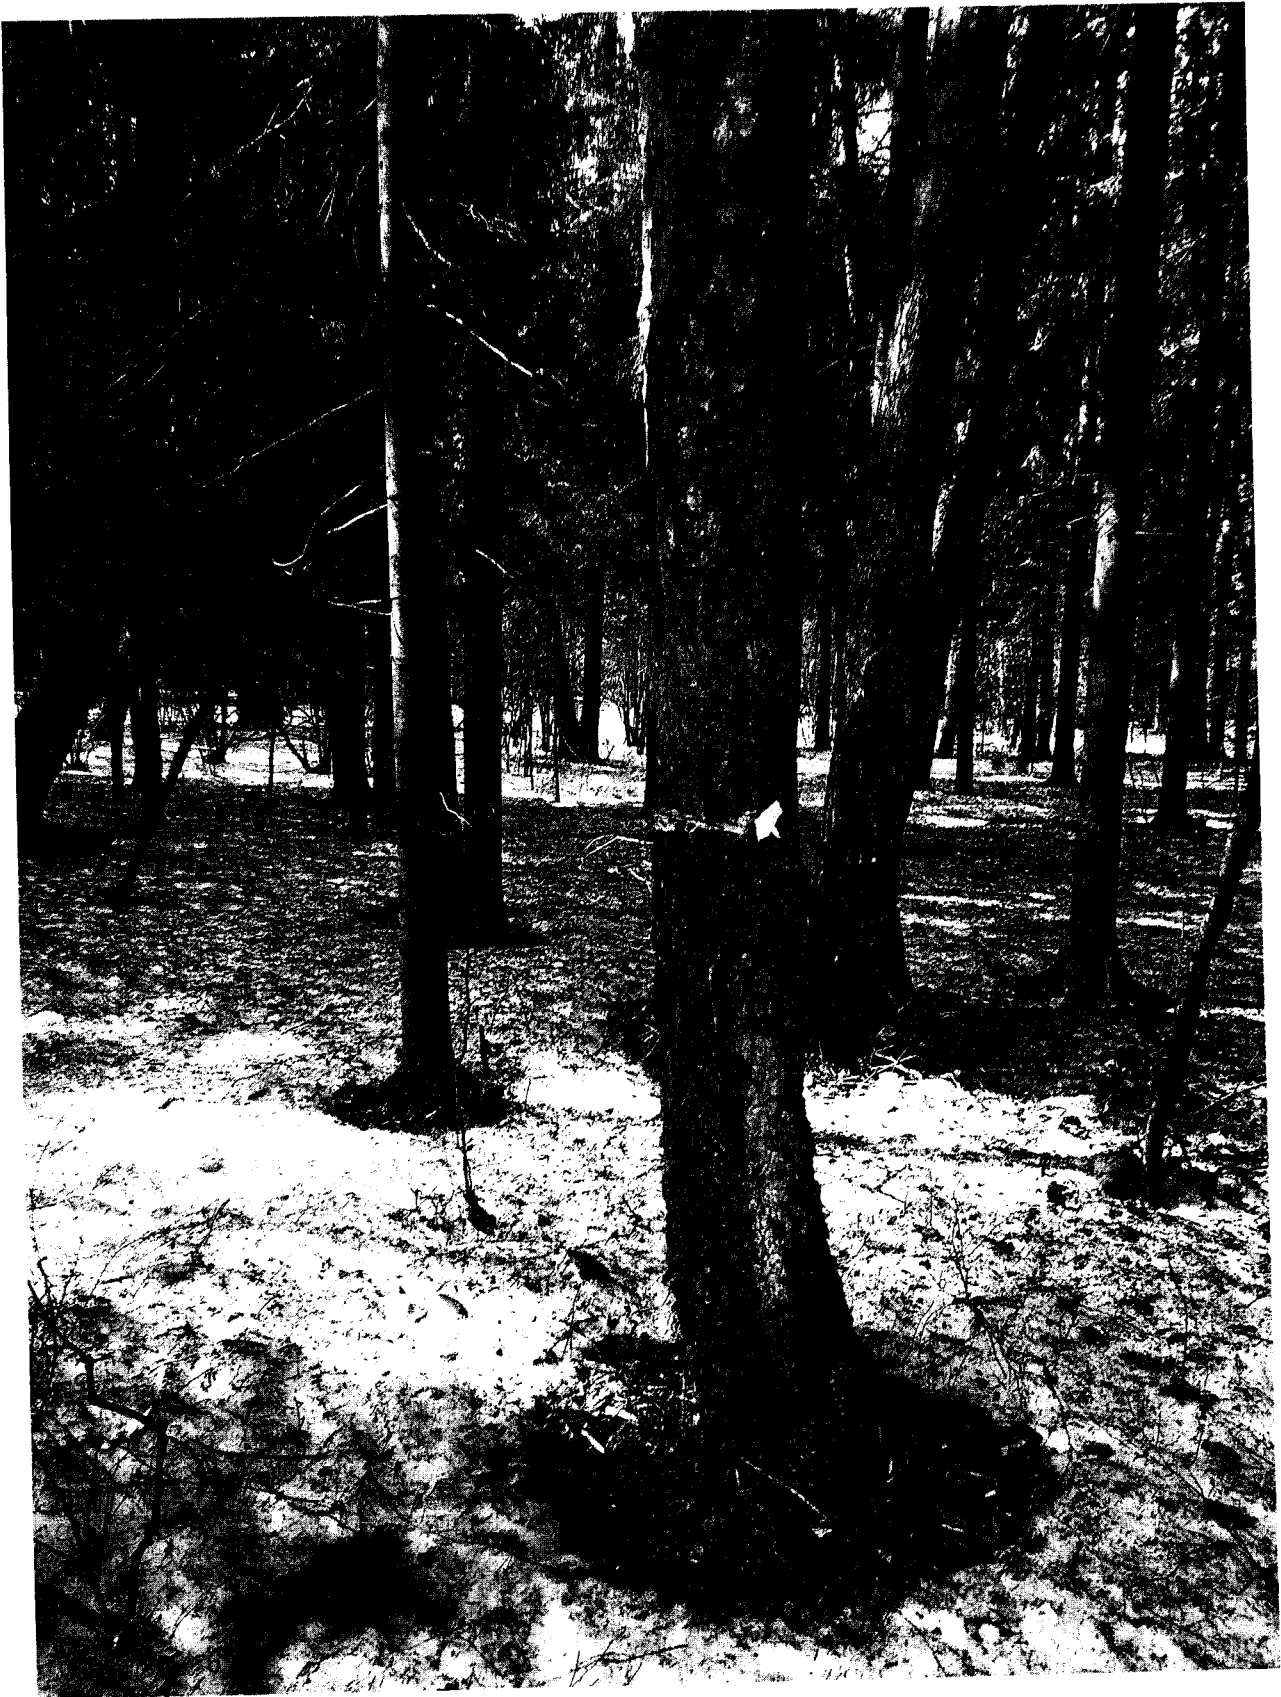


N/3



12/4

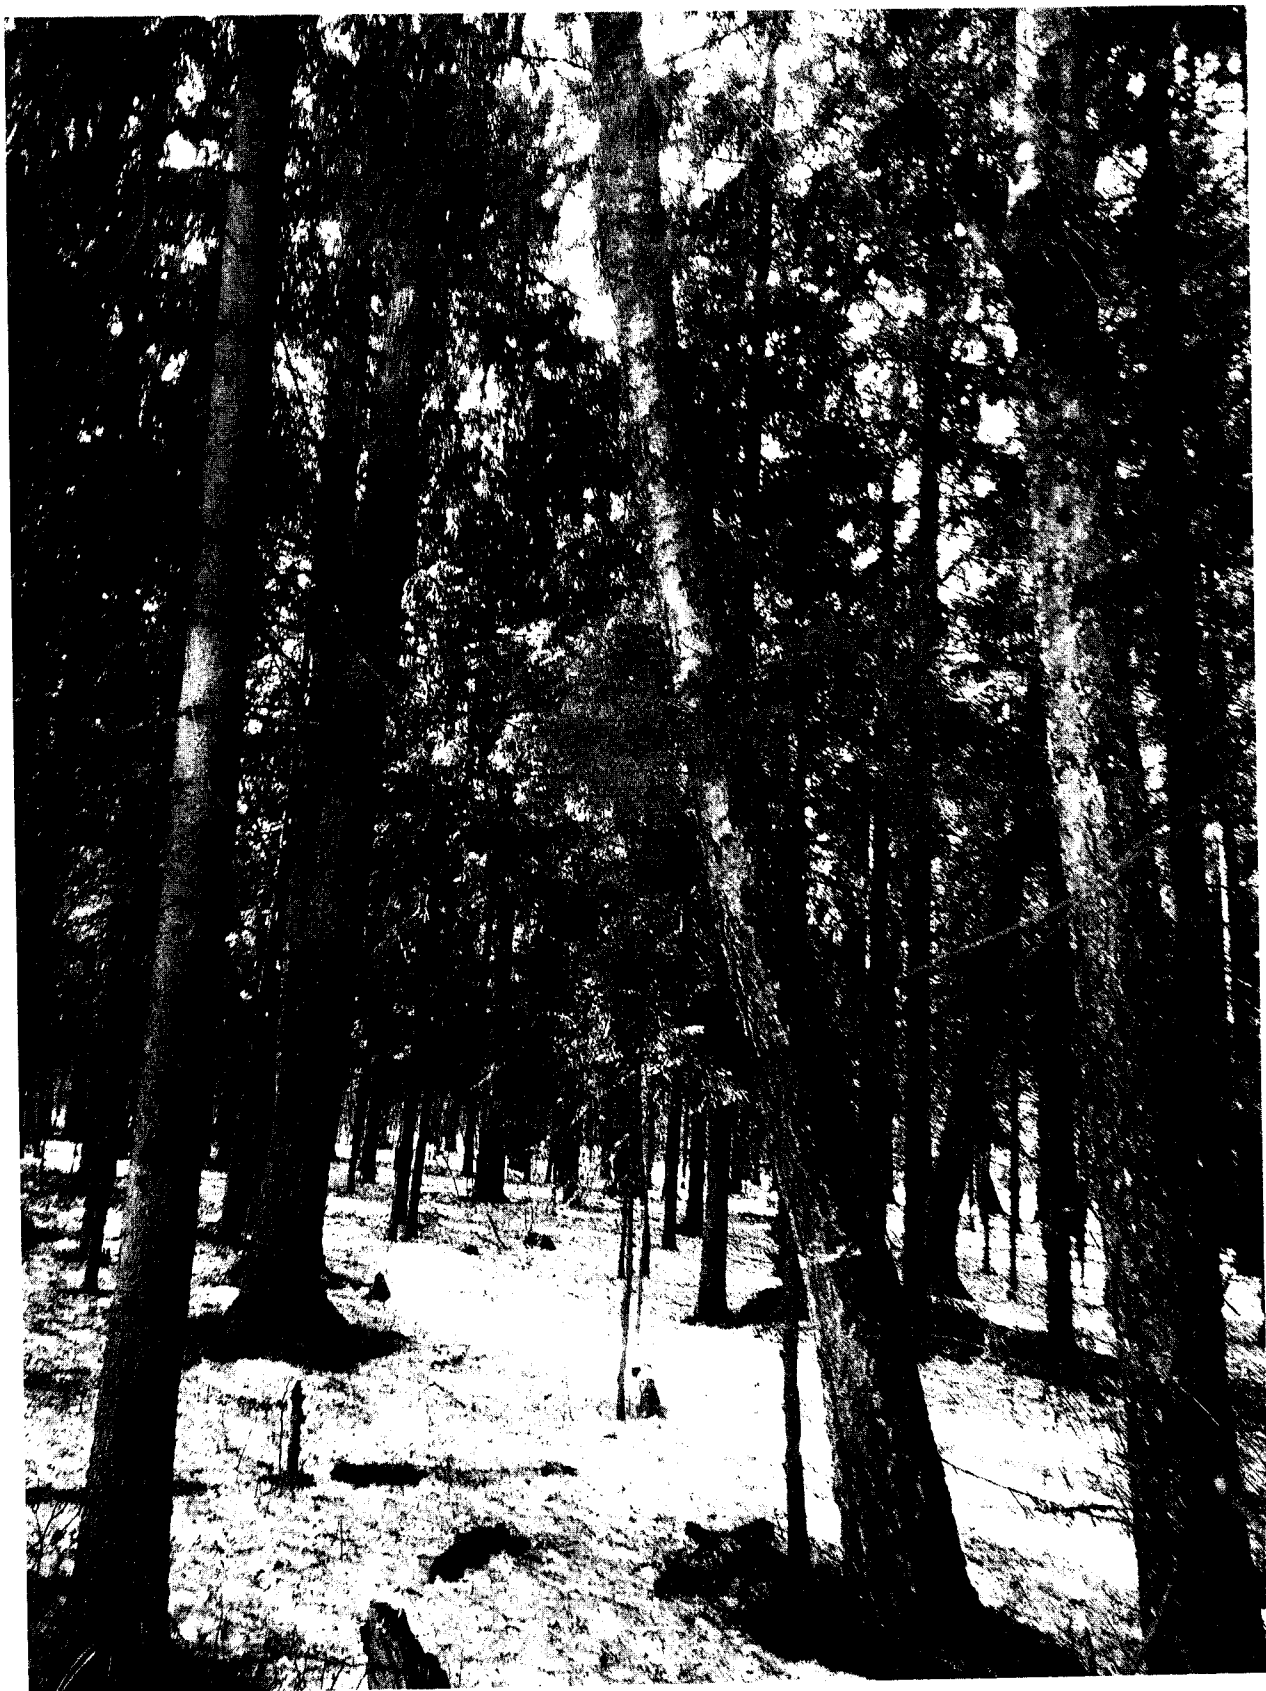

N/5

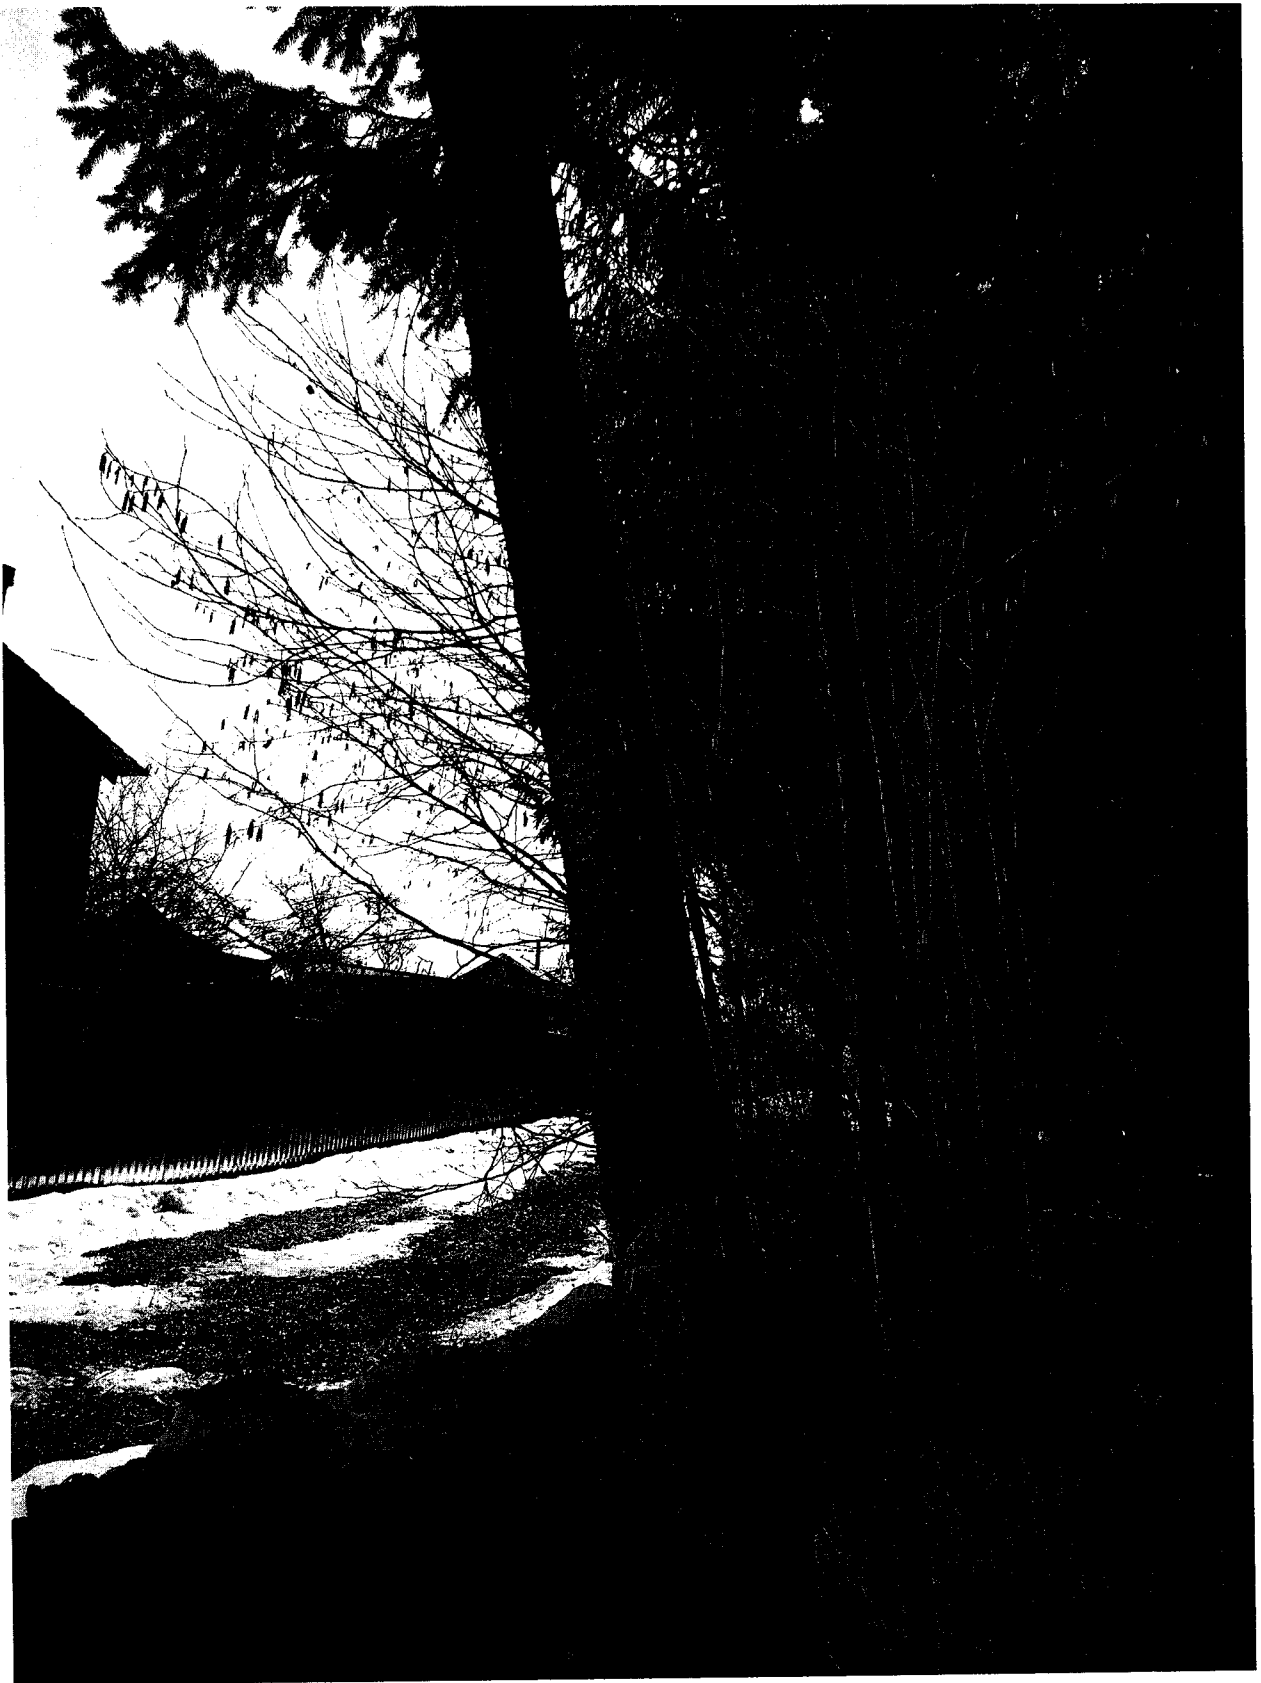

N/B

